


PIĘTRO 1

PARTER

PIWNICE

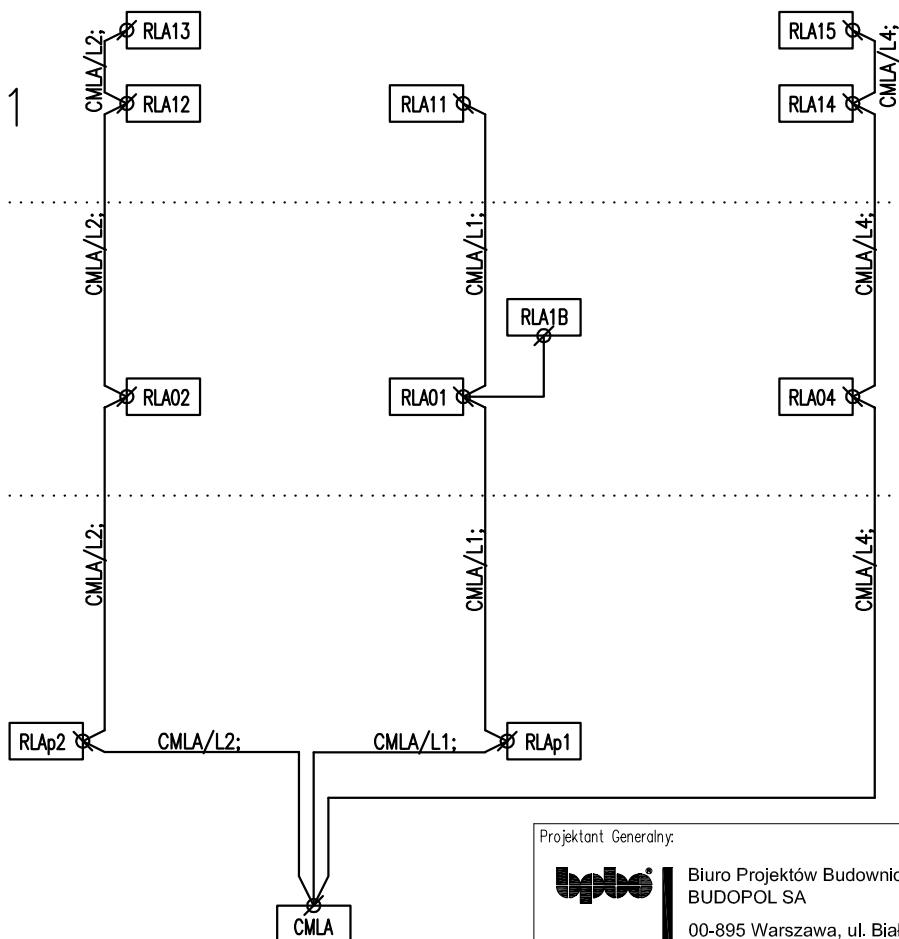

UWAGI:

1. Instalacje ozn. CMLA/L1; L2; L4 wykonać przewodem YTKSYekw 1x4x0,8.
2. Rozdzielacze (PODCENTRAŁKI) oznaczone RLA/... należy podłączyć do centralki monitorowania lamp awaryjnych (ozn. CMLA) zlokalizowanej w pom. BMS (poz. piwnic)
Trasa linii L1, L2 i L4 w/g rzutów „Instalacje odbiorcze - oświetlenie” dla poszczególnych kondygnacji.

Projektant Generalny:



Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbos.com.pl, biuro@bpbos.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

Instalacje Elektryczne

Projektant branżowy:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant:

Podpis

mgr inż. Stanisław Wieteska

Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer 5/83Sk-ce MAZ/IE/2752/01

Zespół projektowy:

Podpis

Sprawdzający:

Podpis

mgr inż. Mariusz Nagrodzki

Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer Wa-16/93 MAZ/IE/8866/03

Treść rysunku:

Monitorowanie oprav oświetl. awaryjnego. Schemat blokowy

Skala:

Data:

Nr rysunku:

08.2016

BPT-PW-E-50-00