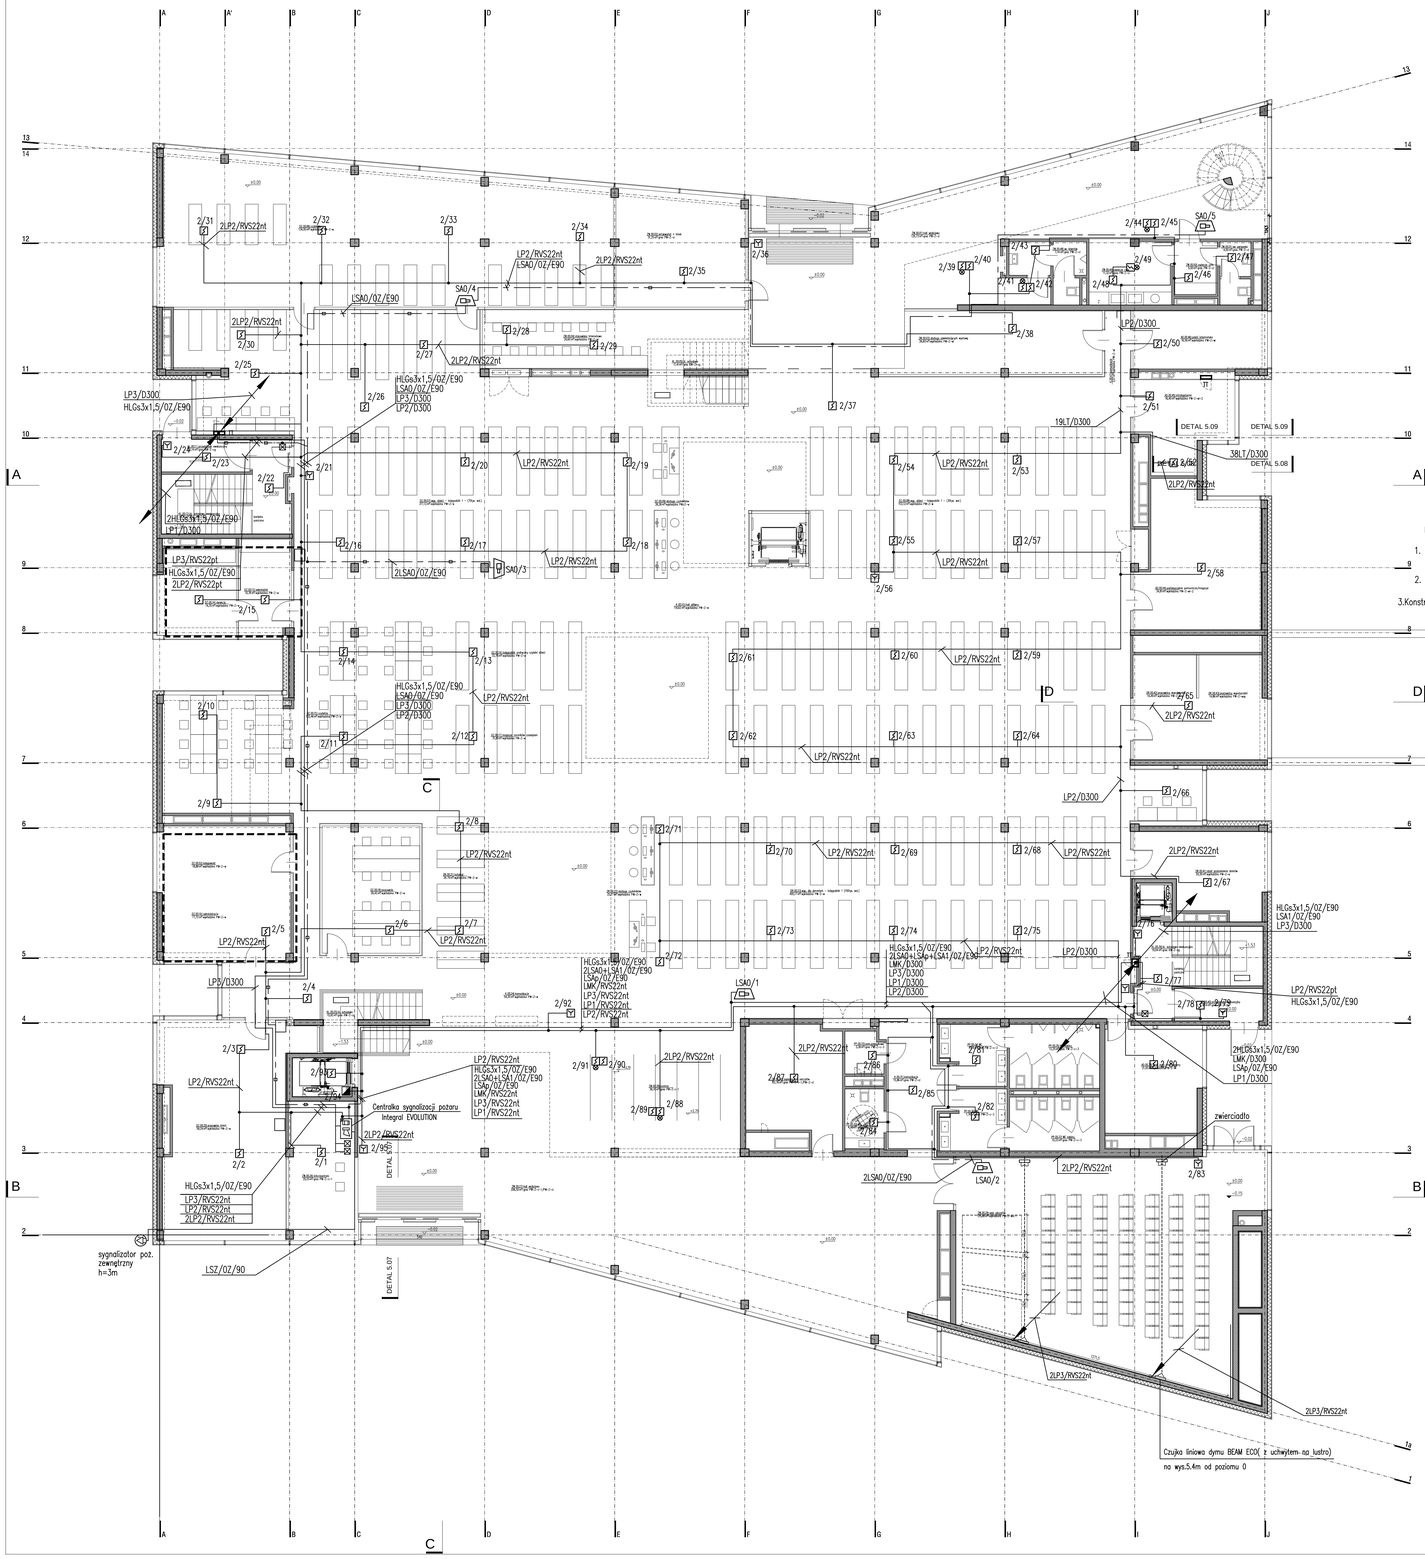

LEGENDA:

obszar objęty wnioskiem o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

klatki schodowe ewakuacyjne

klatki schodowe wewnętrzne nie będące klatkami ewakuacyjnymi

UWAGA

1. Czujki instalować na stropie w odległości 0,5m od oprawy oświetleniowej i kanałów wentylacyjnych.
2. Instalacje wykonać po wybudowaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji

3.Konstrukcje kablowe D300 wykorzystywane dla instalacji sygnal.pożaru wg projektu Tom 102

HLGs3x1,5/0Z/E90

kable w obejmie zatrzaskowej 0Z/E90 typu ściana lub sufit E90

OZNACZENIA

Sygnalizator zewnętrzny V4/Y04	–szt.1
Akustyczny sygnalizator poż.wewn. Y04 kolor biały	–szt.5
Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP–545.1 h=1,4m	–szt.9
Czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533	–szt.79
Czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533 w przestrz. międzystrop. + wskaźnik zadziałania	–szt.6
Moduł wej./wyj. BA–013	–szt.1
Ręczny przycisk oddymiania RPo–1	–szt.2

LZK	Linia zasil .klap poż.	HLGs3x1,5
LSK	Linia ster.klap poż.	HLGs4x1
LSZ	Linia sygnal.zewn.	HLGs4x1,5
LMK	Linia magistrali	FTP4x2x0,5
LS	Linia sterująca	HLGs 3x1,5
LP1-LP3	Linia pożarowa pętla	YnTKSYekw1x2x1
LSA1 LSA0 LSAp.	Linia sygnalizacji akust.wewn.	HLGs 4x1,5
Symbol linii	NAZWA LINII	RODZAJ LINII

PROJEKT UZGODNIONO POD WZGLĘDEM:

BRANŻA	TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Daniel Frąc	24/LOIA/06	
KONSTRUKCYJNYM	mgr inż. Roman Nalewajko	St-350/89	
INSTALACJI WOD-KAN I C.C.W	mgr inż. Robert Zalewski	Wa-159/90	
INSTALACJI C.O. I WENTYLACJI	mgr inż. Marek Jasnowski	Wa 907/93	
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	inż. Tadeusz Bełowski	St-717/86	
DROG	mgr inż. Mieczysław Śnieciński	St-209/76	
AKUSTYKI	mgr inż. Ewa Więckowska-Kosmala		

Projektant Generalny
Biuro Projektów Budowniczego Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Białą 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

Projektant branżowy
Biuro Projektów Budowniczego Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Białą 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis
mgr inż. Teresa Wąsiewicz
(uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacji do projektowania bez ograniczeń numer 0007/96/U)

Zespół projektowy: Podpis
techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający: Podpis
mgr inż. Stanisław Wieteska
(uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń numer 5/83 Sk-ca

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU - Instalacje sygnalizacji pożaru

Skala	Data	Nr rysunku
1:100	08.2016	**BPT-PW-T-1.20**

strona