



III – cie PIĘTRO

Pętla dozorowa nr 3 – kabel HTKShekw PH90 1x2x1

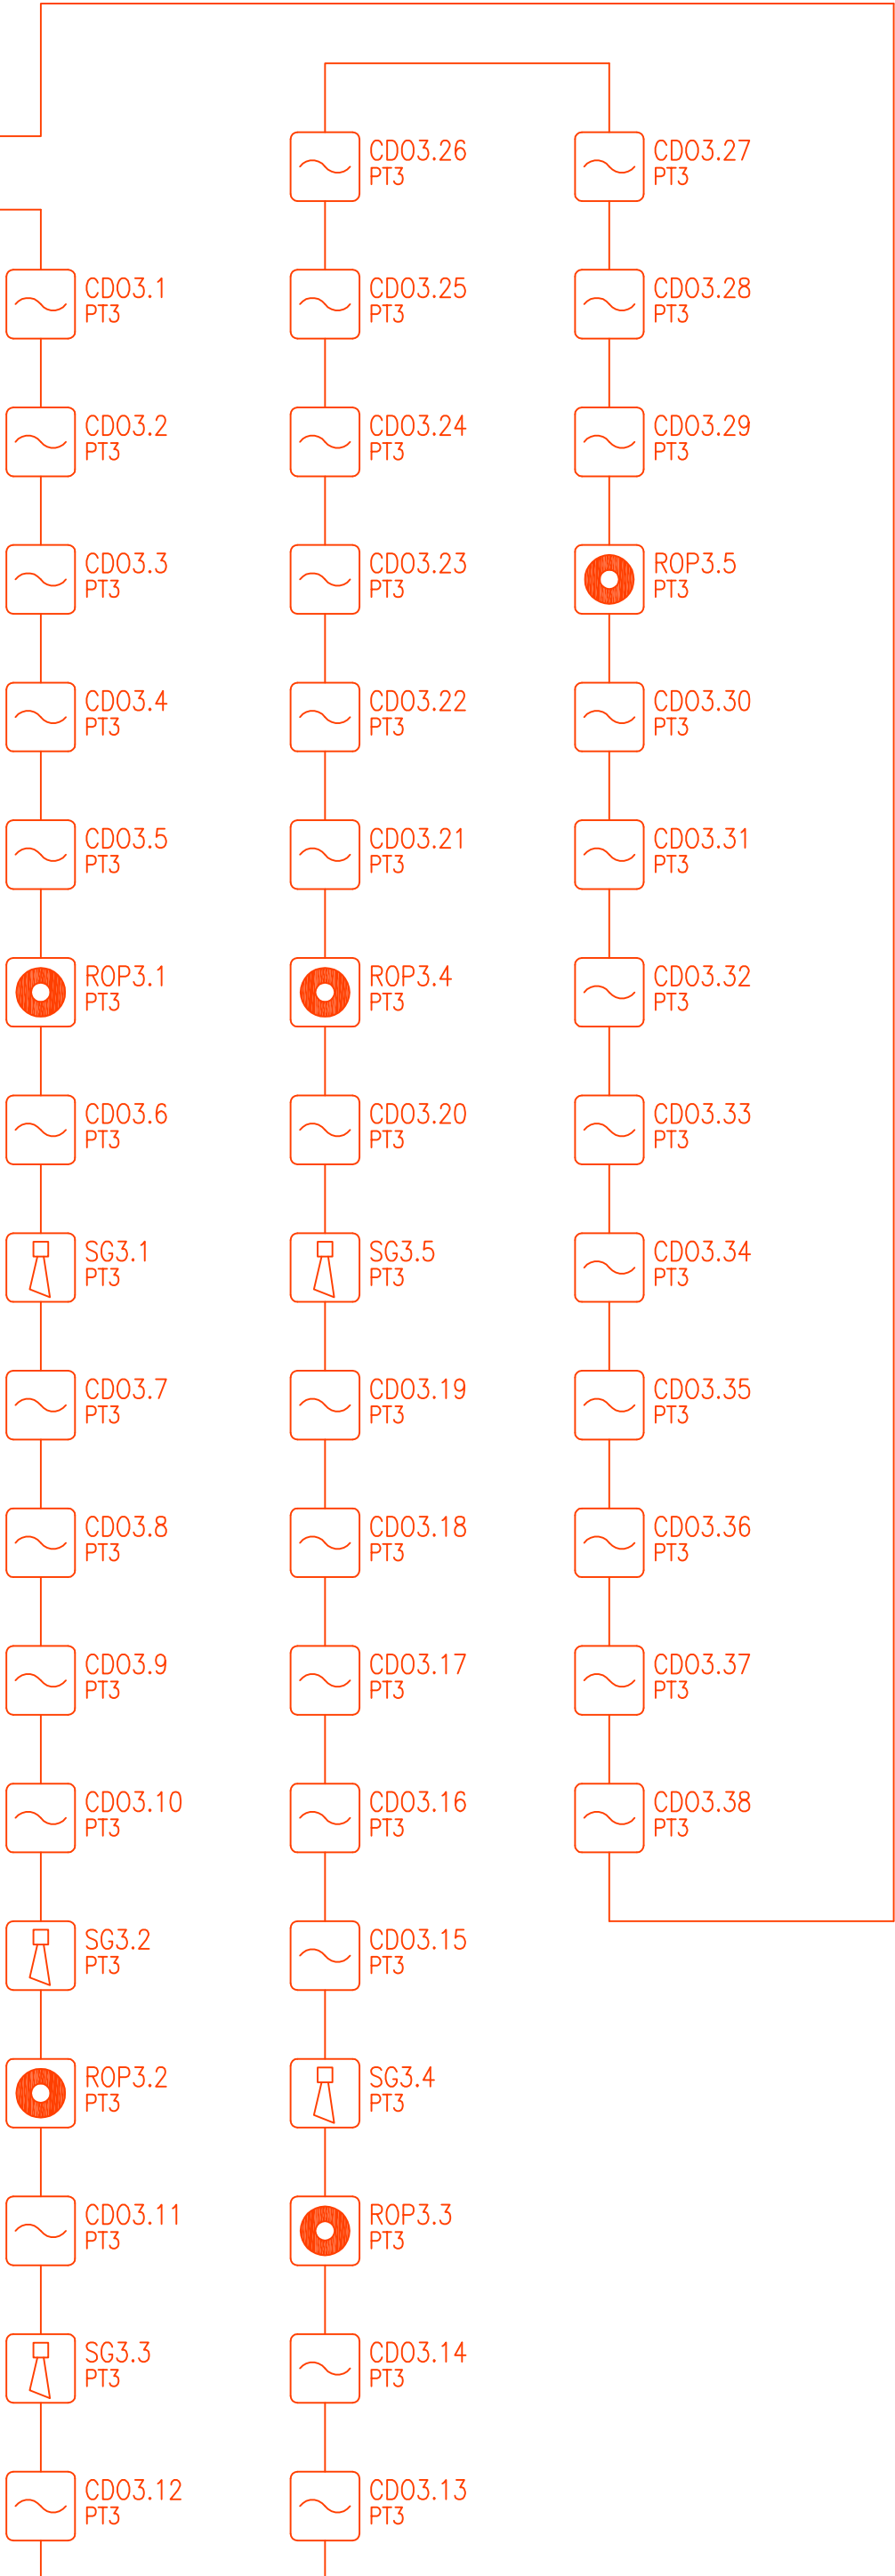

II – gie PIĘTRO

OZNACZENIA:  
CDOx.x – optyczna czujka dymu DOR–4046 adresowalna, prod. Polon–Alfa, montowana na suficie w gnieździe g40,  
ROPx.x – ręczny ostrzegacz pożarowy ROP–4001, prod. Polon–Alfa,  
SGx.x – sygnalizator akustyczny SAL–4001 prod. Polon–Alfa, głośność 94dB, wyposażony w dodatkową baterię, montowany na ścianie lub suficie w gnieździe g40S,  
CSP – centrala sygnalizacji pożaru POLON 4500, prod. Polon–Alfa.

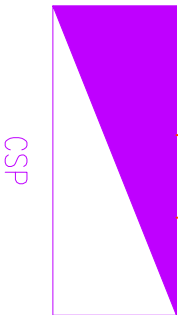

PATER

NAZWA INWESTYCJI	TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA				
docieplenie przegród zewnętrznych i przebudowa pomieszczeń piętra I-III wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz dźwigiem zewnętrznym dla niepełnosprawnych					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Firma Usługowa GAWŁOWSKI Gawłowski Piotr 42-200 Częstochowa, ul. Biała 7	INWESTOR	Miasto Piotrków Trybunalski, Pasz. Karola Rudowskiego 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr. 0023		
PROJEKTANT	IME I NAZWISKO mgr inż. Poweł KOZUCH	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS SLK/4013/PWOE/11		
FAZA					
BRANŻA	PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY ELEKTRYKA		DATA 02.2016 SKALA – : –		
NAZWA PRÓBUNKU	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP – II PIĘTRO		NUMER PRÓBUNKU E-05		